



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7877

检测报告

编号: SDFTS26002258R01_CN

日期: 2026-04-21

第 1 页 共 4 页

广东碧新家居科技有限公司

广州市南沙区富佳中街 13、15 号 201-D150

样品描述 : 防摔静音地板
生产商 : 佛山林至高分子材料科技有限公司
用途 : 发泡型非同质聚氯乙烯卷材地板

以上测试样品数据和信息为客户提供并确认, SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。检测结果适用于收到的样品。

SGS 参考号 : GZIN2604001242PL02
试样收到日期 : 2026-04-03
测试执行时间 : 2026-04-03 至 2026-04-21
测试要求 : GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
条款 5.1.2 表 3 铺地材料的燃烧性能等级和分级判据
测试结果 : --参见数据附表--
结论 : 根据测试结果及燃烧性能等级判据, 燃烧性能等级为: GB 8624 B₁ (B-s1)

通标标准技术服务有限公司顺德分公司
授权代表签署

刘楠

刘楠
批准签署人



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunde South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



检测报告

编号: SDFTS26002258R01_CN

日期: 2026-04-21

第 2 页 共 4 页

I. 测试方法

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级。条款 5.1.2 表 3 铺地材料的燃烧性能等级和分级判据
具体测试方法如下:

- 1.GB/T 11785-2005 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法;
- 2.GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

II. 样品描述

密度	3.41 kg/m ²
厚度	4.0 mm
结构	多层材料结构
暴露面	白色面

安装和固定 (GB/T 11785-2005) :

基材为满足标准要求的水泥纤维板, 厚度约 8 mm, 密度为 1800 kg/m³
样品直接铺在基材上, 基材背面用钢条和螺钉紧固在测试架上。

III. 测试结果

测试方法	参数	样品数量	结果
GB/T 11785-2005	同一方向上样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值	3	8.2 kW/m ²
	产烟量烟气总值		287.6 %×min
GB/T 8626-2007 点火时间 = 15 s	焰尖高度(Fs) 20 s 内是否超过 150 mm (是/否)	6	否

备注:

- 1). 计算同一个方向的3块试样的临界辐射通量的平均值(CHF和/或 HF-30) 。

IV. 分级和应用领域

以下试验制品燃烧性能等级按照GB 8624-2012条款5.1.2表3铺地材料的燃烧性能等级和分级判据: 分级判据
参见附录A。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com





检测报告

编号: SDFTS26002258R01_CN

日期: 2026-04-21

第 3 页 共 4 页

a) 该制品燃烧分级:

燃烧性能等级: GB 8624 B₁ (B-s1)

b) 应用领域:

本分级报告在下述最终条件下有效:

- 基材防火等级达A1或A2
- 机械固定
- 无接缝

附录 A

GB 8624 表3 铺地材料的燃烧性能等级和分级判据

燃烧性能等级		试验方法	分级判据
B ₁	B	GB/T 11785 ^e 且	临界辐射热通量 $CHF \geq 8.0 \text{ kW/m}^2$
		GB/T 8626 点火时间 15 s	20 s 内焰尖高度 $F_s \leq 150 \text{ mm}$
	C	GB/T 11785 ^e 且	临界辐射热通量 $CHF \geq 4.5 \text{ kW/m}^2$
		GB/T 8626 点火时间 15 s	20 s 内焰尖高度 $F_s \leq 150 \text{ mm}$
B ₂	D	GB/T 11785 ^e 且	临界辐射热通量 $CHF \geq 3.0 \text{ kW/m}^2$
		GB/T 8626 点火时间 15 s	20 s 内焰尖高度 $F_s \leq 150 \text{ mm}$
	E	GB/T 11785 ^e 且	临界辐射热通量 $CHF \geq 2.2 \text{ kW/m}^2$
		GB/T 8626 点火时间 15 s	20 s 内焰尖高度 $F_s \leq 150 \text{ mm}$
B ₃	F	无性能要求	

^e 试验时间最长时间30 min。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No. 1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com



检测报告

编号: SDFTS26002258R01_CN

日期: 2026-04-21

第 4 页 共 4 页


GB 8624 表B.1 产烟特性等级和分级判据

产烟特性等级	试验方法	分级判据
s1	GB/T 11785	产烟量≤750 %×min
s2		未达到s1

声明:

本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关; 不能将其作为评价该制品在实际使用时潜在火灾危险性的唯一依据。

样品图片:

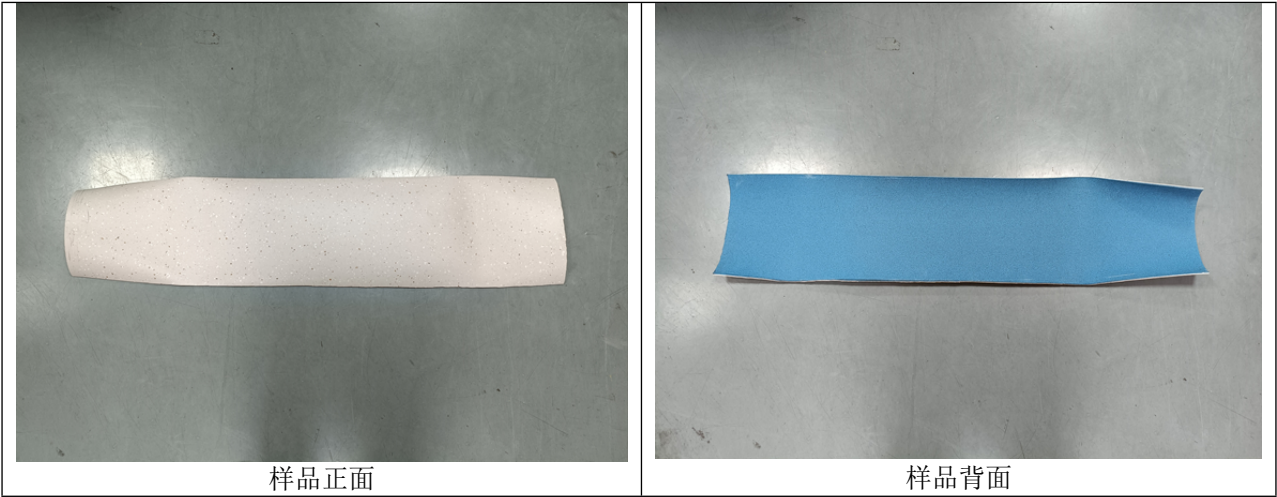

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

备注: 本实验室已取得 CMA 和 CNAS 认定认可证书, 本实验室视认定认可范围和客户要求使用对应 CMA 和/或 CNAS 标志。如未加盖资质认定标志的报告, 涉及未取得资质认定的项目, 仅作为科研、教学、内部质量控制或产品研发之用。

报告结束



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com